

Umrüst Thermostat-Oberteile mit Voreinstellung und automatischer Durchflussregelung


1971 – Ende 1982

Gehäuse mit
T-Kennzeichnung



T-Kennzeichnung am Ventilgehäuse, kein Anschlussgewinde

Umrüstung auf Voreinstellung **nicht** möglich



Ab Ende 1982

Gehäuse mit
Anschlussgewinde



Retro S – Set mit Nachrüst-Thermostat-Oberteil und Thermostat-Kopf
Lieferung mit Thermostat-Kopf K. Weitere Retro S – Sets siehe Prospekt


Retro S – Set. Auch geeignet für umgekehrte Flussrichtung (max. Δp 20 kPa).

Die Tellerdichtungen der ausgebauten Thermostat-Oberteile müssen die unten angegebenen Maße haben.

Geeignet bei Stopfbuchse
„ohne“ farbliche Kennzeichnung
(Messing)



Geeignet für Ventilgehäuse mit
Anschlussgewinde für den Ther-
mostat-Kopf und
„ohne“ Nockenkenzeichnung
oder II-Kennzeichnung

Für DN-Ventil




für DN 15 (DN 10 nicht möglich)
Ventilgehäuse ab
Bj. Ende 1982 bis 1994

Artikel-Nr.
3500-12.800



für DN 20
Ventilgehäuse ab
Bj. Ende 1982 bis Ende 2011

Artikel-Nr.
3500-13.800



1994 – Ende 2011

Gehäuse mit
Nockenkenzeichnung



V-exakt mit genauer Voreinstellung

für Thermostat-Ventilgehäuse **mit Nockenkenzeichnung, ab 1994 bis Ende 2011.**

Oberteil mit gelber Kennzeichnung.

Auch geeignet für umgekehrte Flussrichtung (max. Δp 20 kPa).




Für DN-Ventil

10

15

(auch für DN 20 V-exakt Gehäuse ohne Nockenkenzeichnung)

Artikel-Nr.
3502-24.300





Ab 2012

Gehäuse mit
II-Kennzeichnung und
II+-Kennzeichnung



V-exact II mit genauer stufenloser Voreinstellung und
für Thermostat-Ventilgehäuse **mit II-Kennzeichnung**
und II+-Kennzeichnung, ab 2012.



Für DN-Ventil


10

15

20


Artikel-Nr.
3700-02.300

Artikel-Nr.
3700-24.300
Für umgekehrte Flussrichtung
(max. Δp 20 kPa)



Ab 2015


Gehäuse mit
II+-Kennzeichnung



Eclipse mit automatischer Durchflussregelung
für Thermostat-Ventilgehäuse **mit II+-Kennzeichnung, ab 2015.**

Für DN-Ventil
10 / 15 / 20


Artikel-Nr.
3930-02.300



Eclipse 300 mit automatischer Durchflussregelung für
Thermostat-Ventilgehäuse **mit HF-Kennzeichnung, ab 2021**

Für DN-Ventil
15

Artikel-Nr.
3951-02.000



Montagegerät

zum Auswechseln von Thermostat-Oberteilen ohne Entleeren der Heizungsanlage. Geeignet für IMI Heimeier Thermostat-Ventilunterteile ab Ende 1982, mit Anschlussgewinde für den Thermostat-Kopf am Gehäuse, DN 10 bis DN 20. Kompl. mit Koffer, Steckschlüssel und Ersatzdichtungen.

Mit schwarzem Handrad ab 2013 auch geeignet für A-exact.

Artikel-Nr.

9721-00.000


Montagegerät

9721-00.308

Ersatzspindel (ab 2013 mit schwarzem Handrad auch für A-exact)

9721-00.514

Ersatzdichtungen



Messspindel für Montagegerät

zur Differenzdruckmessung an Thermostat-Ventilunterteilen
mit dem TA-Scope Messgerät.

Artikel-Nr.

9790-01.890



Einstellschlüssel

für Eclipse **ab 2015.**

Artikel-Nr.

3930-02.142



Einstellschlüssel Farbe: grau

für V-exact II ab 2012 und Vekolux.

Artikel-Nr.

3670-01.142




Einstellschlüssel

für V-exakt **bis Ende 2011**, F-exakt.

Artikel-Nr.

3501-02.142




Universalschlüssel

alternativ zum Einstellschlüssel Art.-Nr. 3501-02.142 für die Betätigung von V-exakt **bis Ende 2011** / F-exakt. Auch für Thermostat-Kopf Halo-B und (Temperatureinstellung), Rücklaufverschraubung Regulux, Anschlussverschraubung Vekolux und Heizkörper-Entlüftungsventil.

Artikel-Nr.

0530-01.433

Sonderoberteil ohne Voreinstellung **bis Ende 2011** für umgekehrte Flussrichtung bei vertauschtem Vor- und Rücklauf

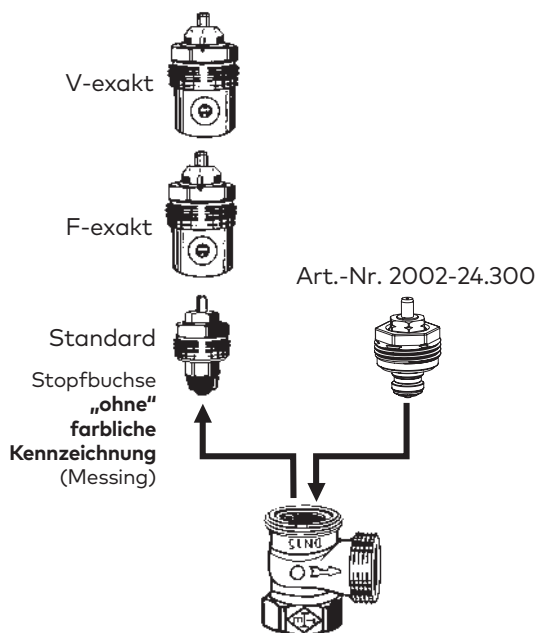

Anwendung


Das Sonderoberteil ist geeignet für folgende Thermostat-Ventilgehäuse:

- **Standard ab Ende 1982 bis Ende 2011,**
DN 10 und DN 15
- **V-exakt/F-exakt ab 1994 bis Ende 2011,**
DN 10 bis DN 20

Der Umbau kann auch mit dem IMI HEIMEIER Montagegerät ohne Entleeren der Anlage durchgeführt werden. Siehe Seite 16.

Bezüglich eventueller Fragestellungen zur durchströmungsabhängigen Mehr- oder Minderleistung der Heizkörper sind Auskünfte beim Heizkörperhersteller einzuholen.

V-exakt Ersatz-/Sonderoberteil mit Voreinstellung **bis Ende 2011** für umgekehrte Flussrichtung bei vertauschtem Vor- und Rücklauf

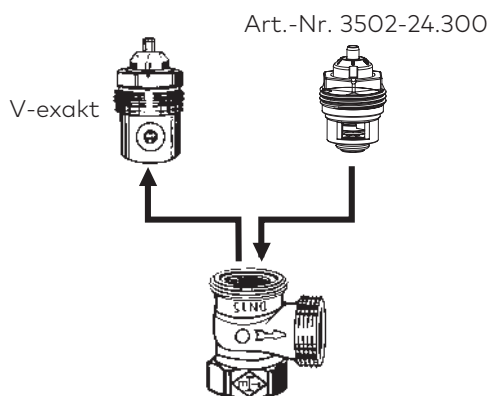

Anwendung

Das V-exakt Ersatz-/Sonderoberteil mit Voreinstellung ist geeignet für folgende Thermostat-Ventilgehäuse:


- **V-exakt (mit Nockenkenzeichnung)**
ab 1994 bis Ende 2011, DN 10 bis DN 20

Der Umbau kann auch mit dem IMI HEIMEIER Montagegerät ohne Entleeren der Anlage durchgeführt werden. Siehe Seite 16.

Bezüglich eventueller Fragestellungen zur durchströmungsabhängigen Mehr- oder Minderleistung der Heizkörper sind Auskünfte beim Heizkörperhersteller einzuholen.

Sonderoberteil mit und ohne Voreinstellung **ab Ende 2011** für umgekehrte Flussrichtung bei vertauschtem Vor- und Rücklauf

Ventilgehäuse mit II-Kennzeichnung

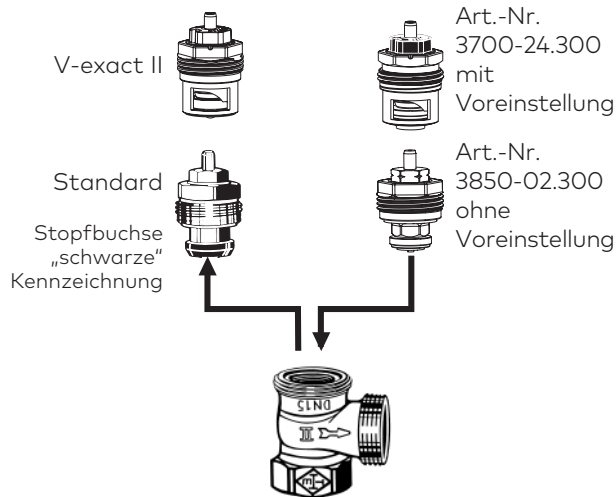

Anwendung


Das Sonderoberteil ist geeignet für:

- Thermostat-Ventilgehäuse mit II-Kennzeichnung und II+-Kennzeichnung

Der Umbau kann auch mit dem IMI HEIMEIER Montagegerät ohne Entleeren der Anlage durchgeführt werden. Siehe Seite 16.


Bezüglich eventueller Fragestellungen zur durchströmungsabhängigen Mehr- oder Minderleistung der Heizkörper sind Auskünfte beim Heizkörperhersteller einzuholen.

Ventilgehäuse mit II+-Kennzeichnung

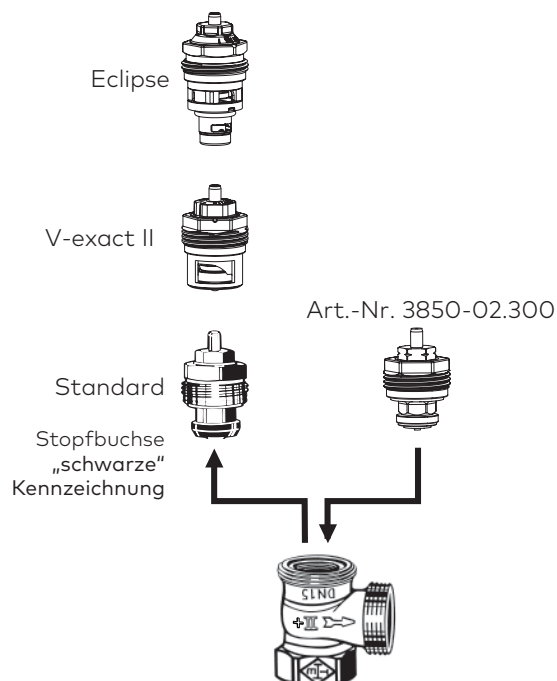


Multilux

Thermostat-Oberteil ohne Voreinstellung.
Die Einstellung erfolgt am Regulux-Oberteil rechts


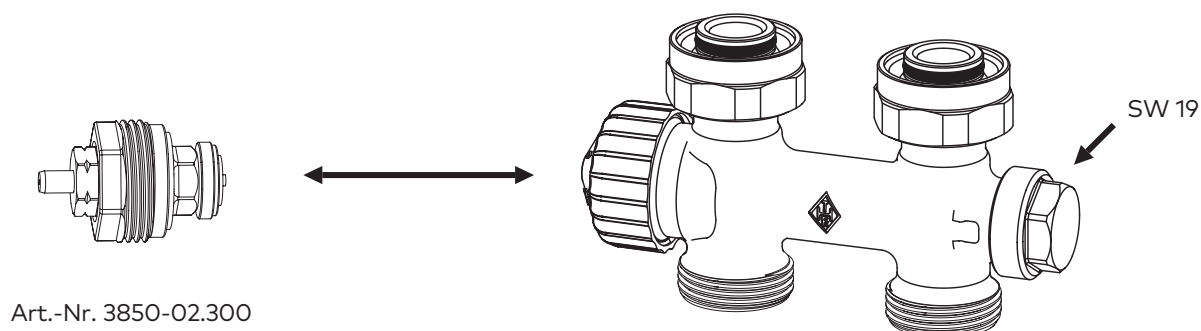


Multilux, Vekotec Eclipse, Multilux V Eclipse

Thermostat-Oberteil

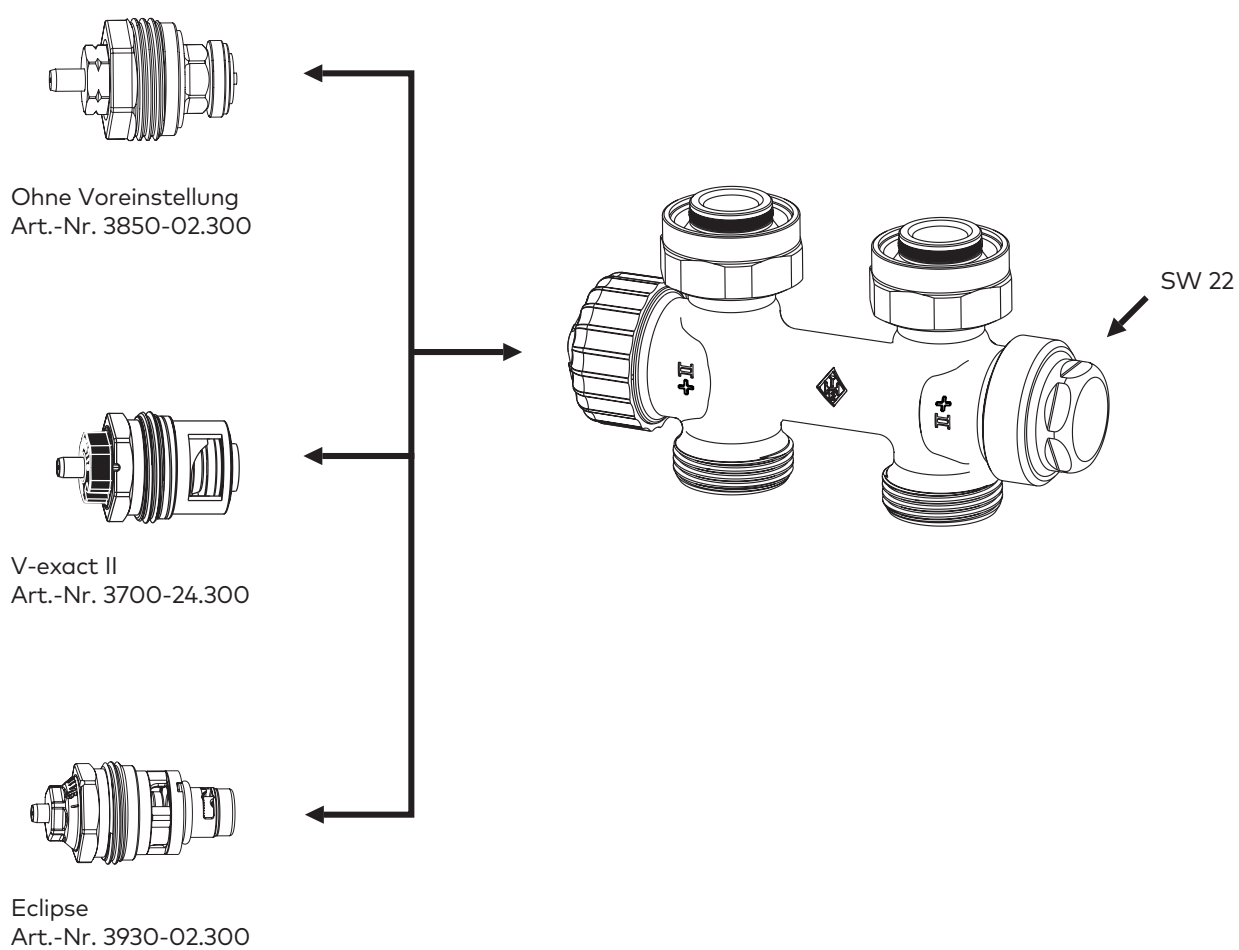




Multilux 4-A-Set

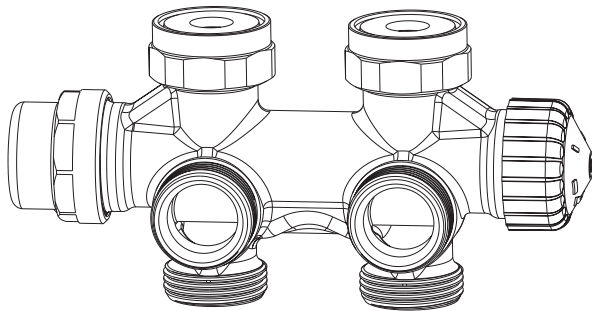

Art.-Nr. 3901-02.300

Multilux 4-Set, Multilux 4-Eclipse-Set





Bis 2015

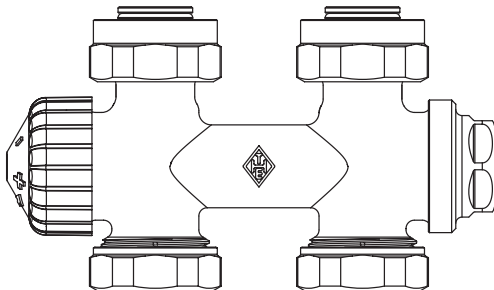


V-exact II
Art.-Nr. 3700-24.300

Ohne Kennzeichnung

ab 2016


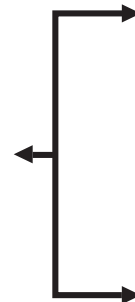

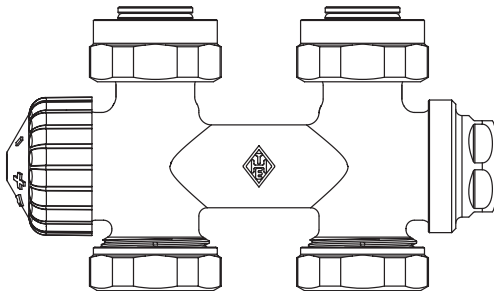


Eclipse
Art.-Nr. 3930-02.300




V-exact II
Art.-Nr. 3700-24.300

ab 2018

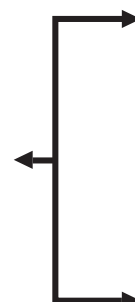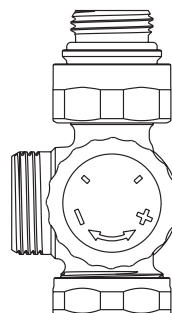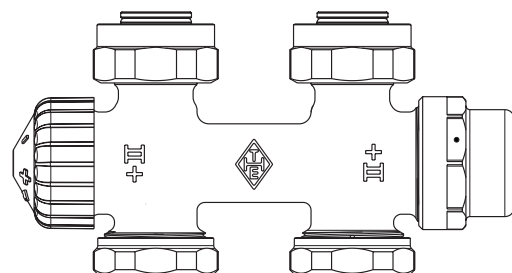

Eclipse
Art.-Nr. 3930-02.300



V-exact II
Art.-Nr. 3700-24.300

Montagegerät zum Austausch von Thermostat-Oberteilen ohne Entleeren der Anlage

Montagegerät zum Austausch von Thermostat-Oberteilen (Ersatz-Oberteile) der Baureihe ab Ende 1982 (Anschlussgewinde für Thermostat-Kopf

am Gehäuse) sowie Ersatz-Oberteile mit Voreinstellung ab neuer Baureihe Anfang 1985.

Mit schwarzem Handrad ab 2013 auch geeignet für A-exact.



1. Zur Montage zunächst Thermostat-Ventiloberteil mit einem 19 mm-Sechskantschlüssel (Art.-Nr. 2001-00.258) leicht lockern.



4. Kugelhahn schließen.



7. Demontiertes Thermostat-Ventiloberteil aus der Aufnahme der Spindel herausnehmen.



2. Montagegerät auf Thermostat-Ventilunterteil aufschrauben und Spindel eindrücken, bis spürbare Einrastung erfolgt. Handrad nach links drehen, bis das Thermostat-Ventiloberteil aus dem Gehäuse gelöst ist.



5. Entleerungshahn öffnen, auslaufendes Wasser auffangen und Entleerungshahn wieder schließen.



3. Die Spindel am Handrad langsam bis zum Anschlag zurückziehen.



6. Verschlussstück öffnen und Spindel nach hinten herausnehmen. Wasser auffangen.



Montagegerät
Art.-Nr. 9721-00.000

Messspindel für Montagegerät
Art.-Nr. 9790-01.890